

OPSTILLINGSAFSTANDE

Opstilling med uisoleret knærør

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne
-  Skorsten

Alle mål er angivet i mm



Alle afstande er angivet som minimum-mål

* Gælder ved alle opstillinger

Ved indbygning i brændbart materiale beskyttet med isolation skal disse dæklader afmonteres



Gulvplade

Brændbart materiale

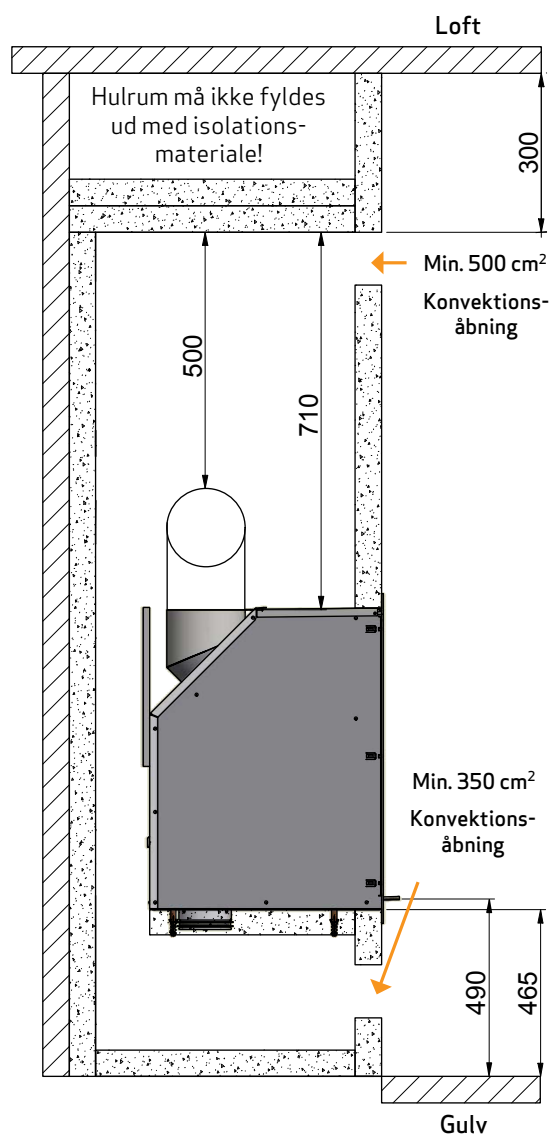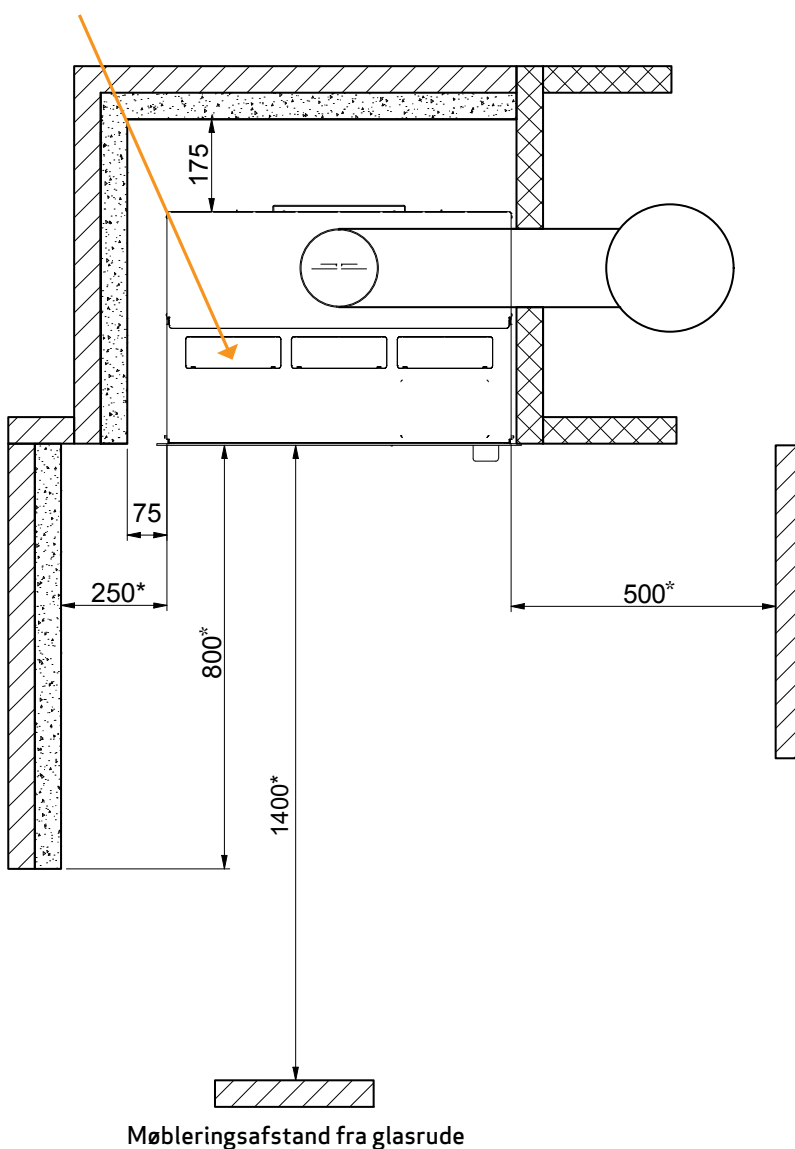

Opstilling med isoleret lodret røgrør

- konstruktion/omramning mod loft

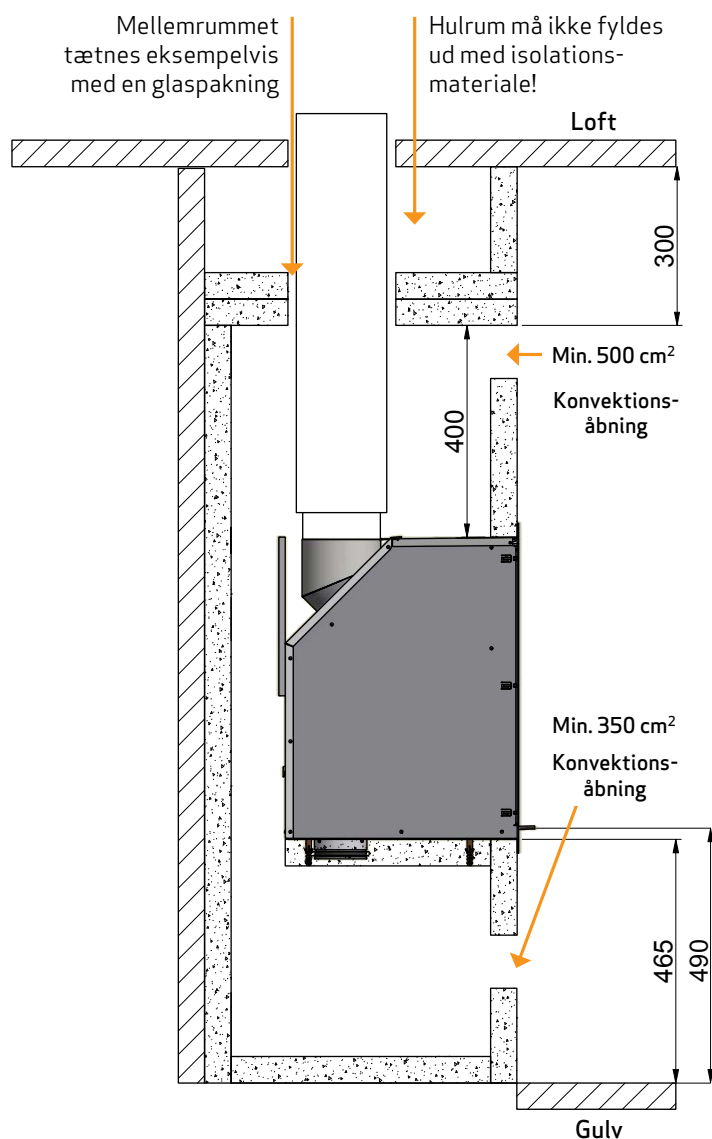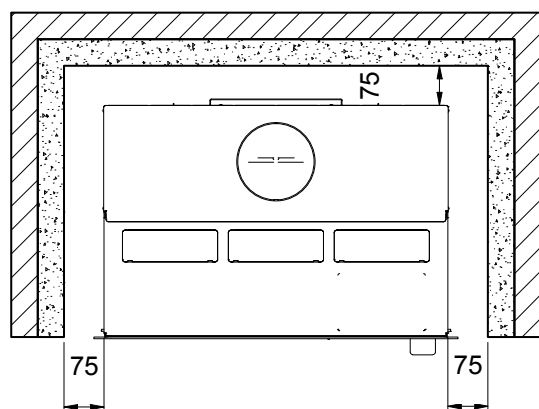

Afstand til brandmur (mursten) forudsætter at der anvendes et isoleret røgrør helt ned til indbygningsovn



Brændbart materiale



Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne


Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål


OPSTILLINGSAFSTANDE

Opstilling med isoleret lodret røgrør


- åben konstruktion/ omramning

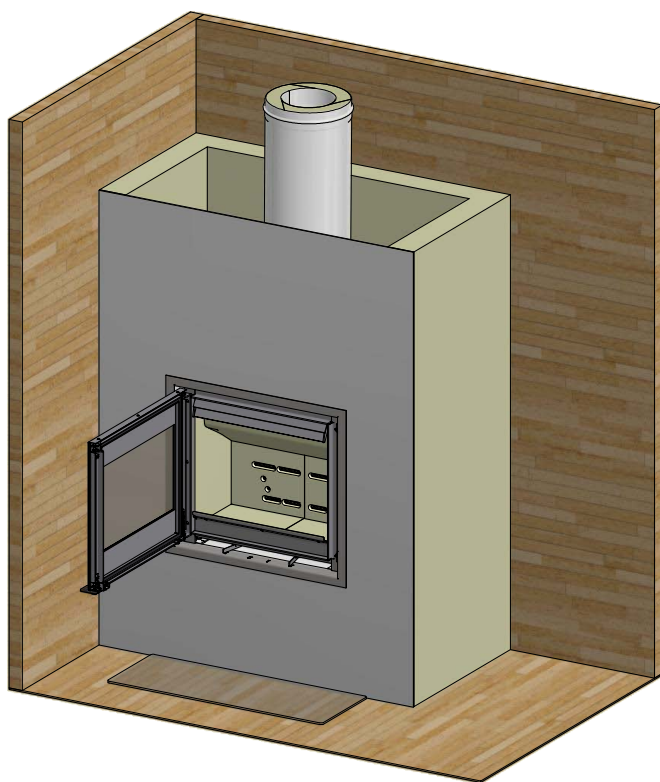

Ved indmuring/montering i en konstruktion/ omramning som er åben i toppen, kan konvektionshuller udelades. Dog skal man være opmærksom på at der ikke må lægges en topplade på konstruktionen

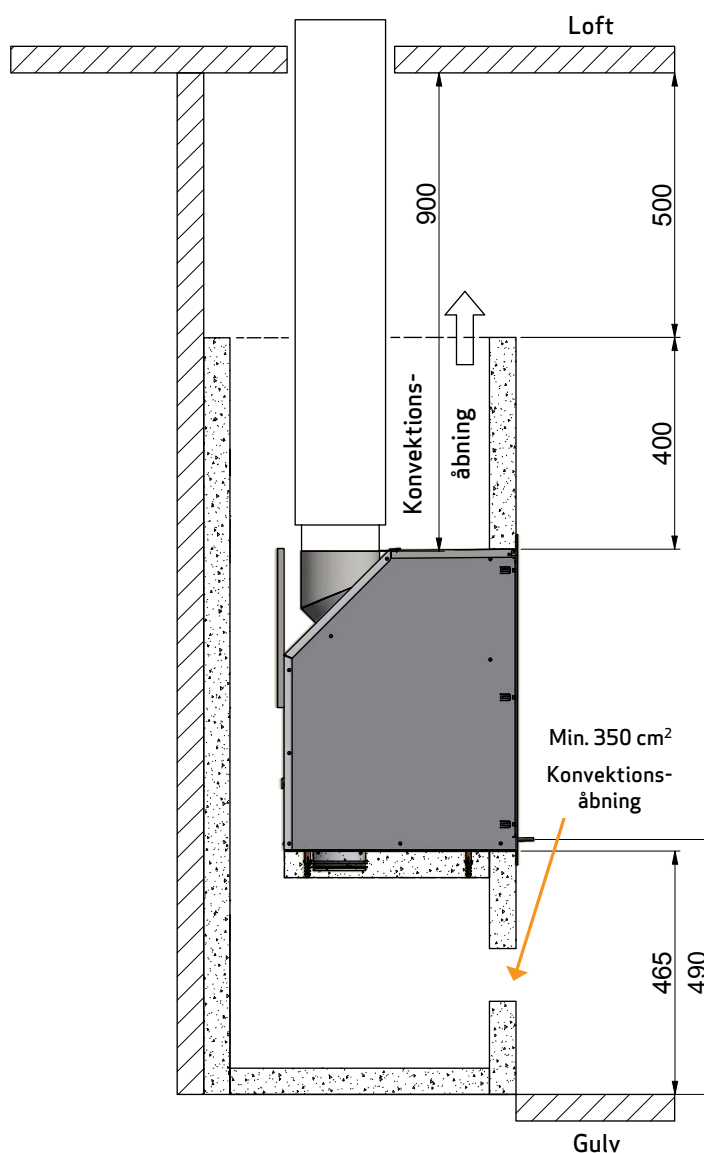

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

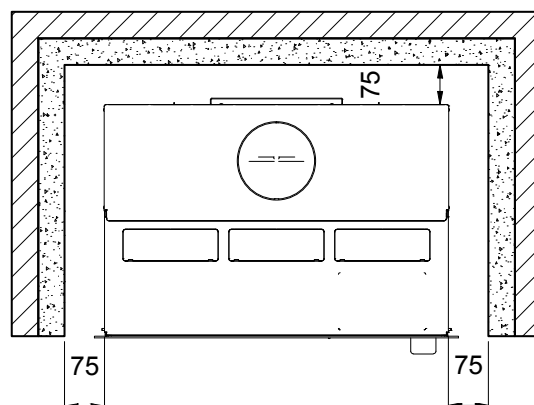

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål