




Opstilling med uisoleret knærør

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne
-  Skorsten



Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

* Gælder ved alle opstillinger




Ved indbygning i brændbart materiale beskyttet med isolation skal disse dækplader afmonteres

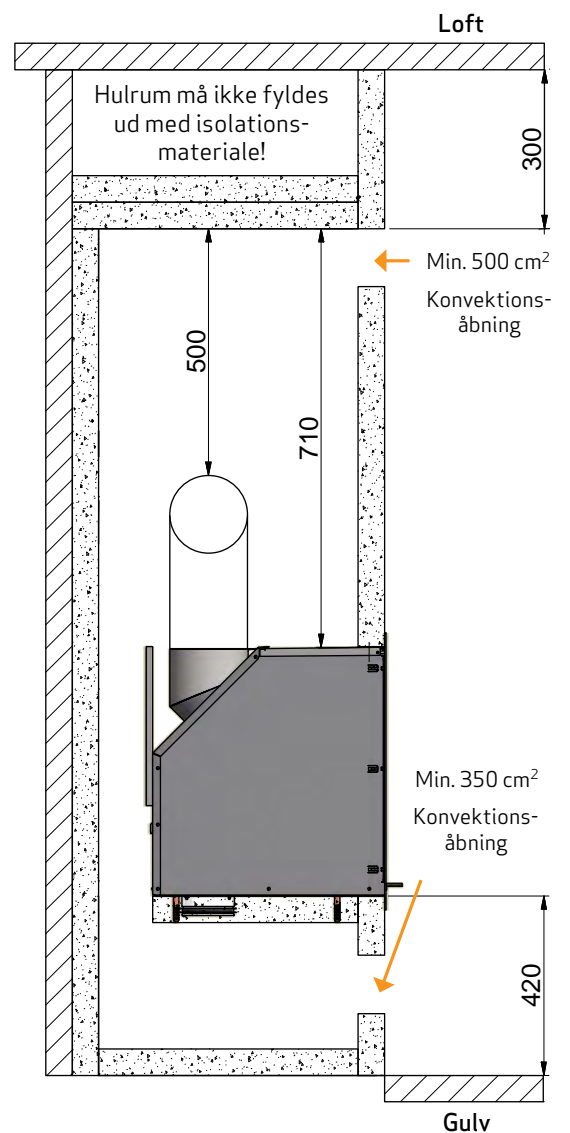
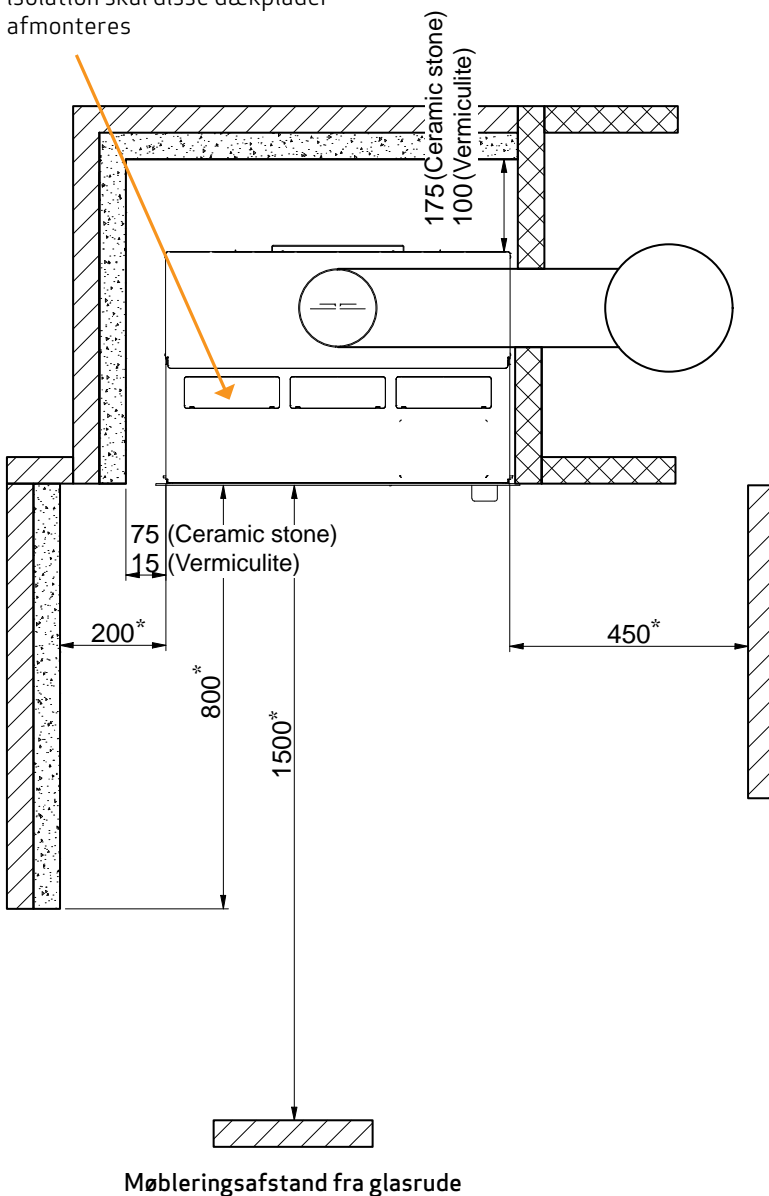




Opstilling med isoleret lodret rør

- åben konstruktion/ omramning

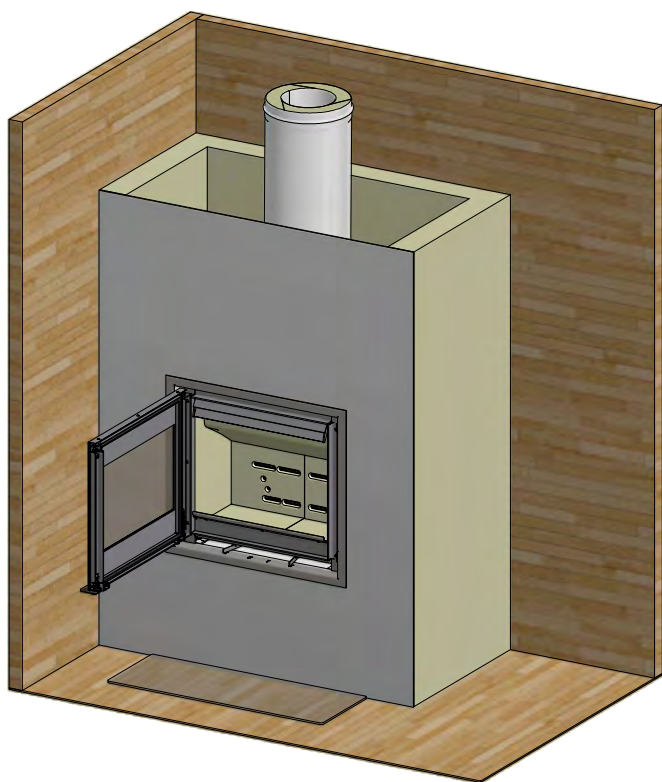

Ved indmuring/montering i en konstruktion/ omramning som er åben i toppen, kan konvektionshuller udelades. Dog skal man være opmærksom på at der ikke må lægges en topplade på konstruktionen

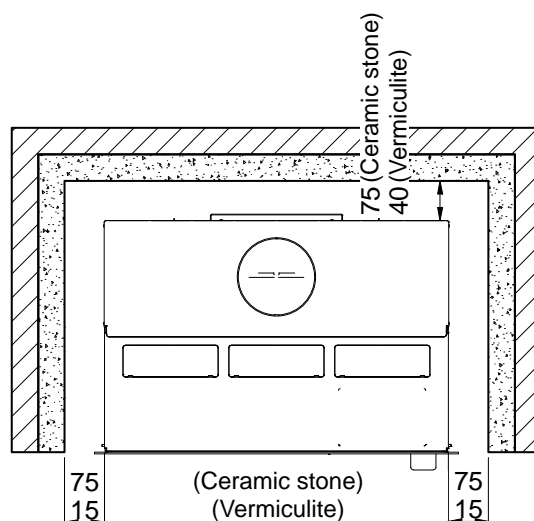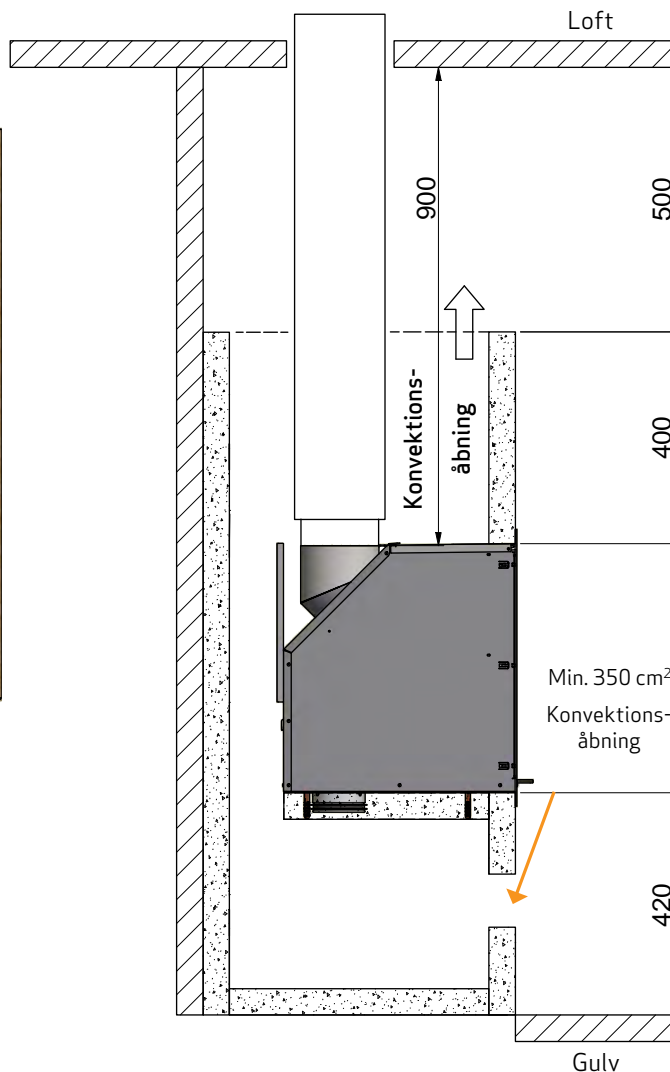

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål