



Min. afstand til brændbart materiale (isoleret rørør)


Scan 65-1 - Scan 65-9

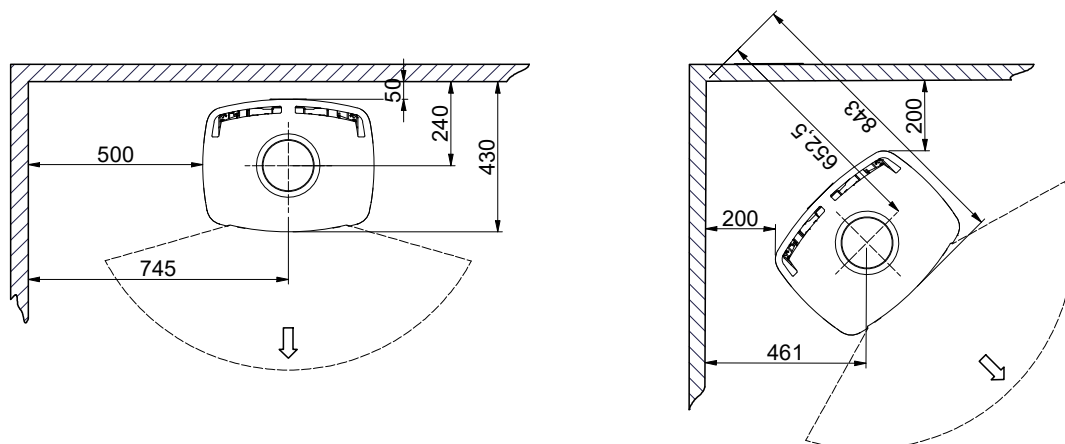

Scan 65-2 - Scan 65-10

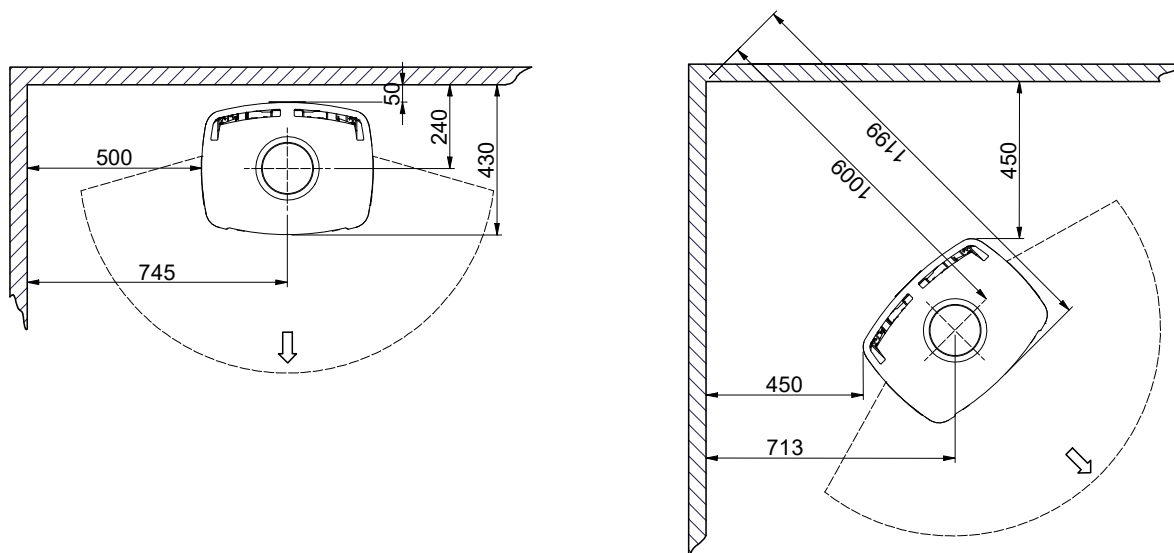




Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

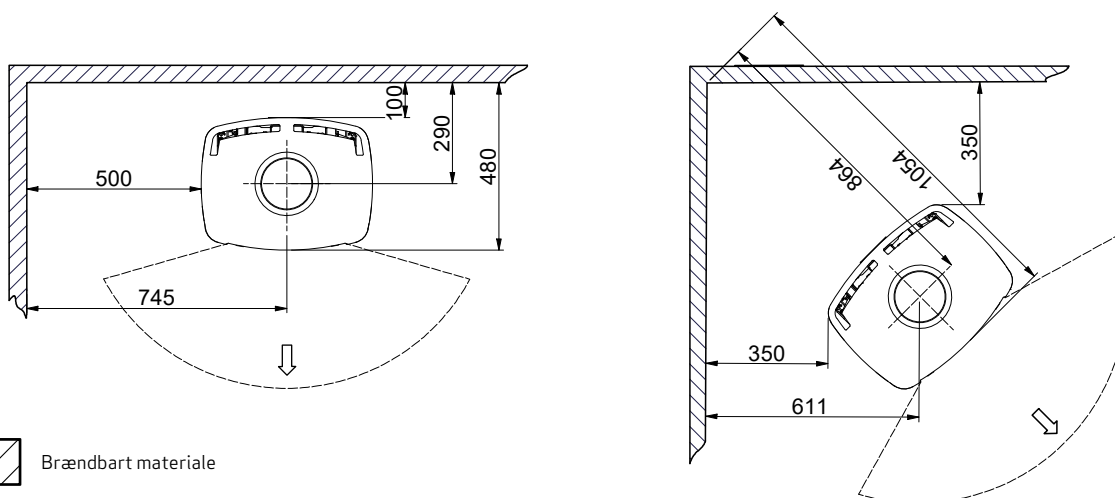

 Brændbart materiale

Alle mål er angivet i mm
 Alle afstande er angivet som minimum-mål
 Disse afstande gælder for isoleret rørør helt ned til brændeovnen

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur (isoleret røgrør)

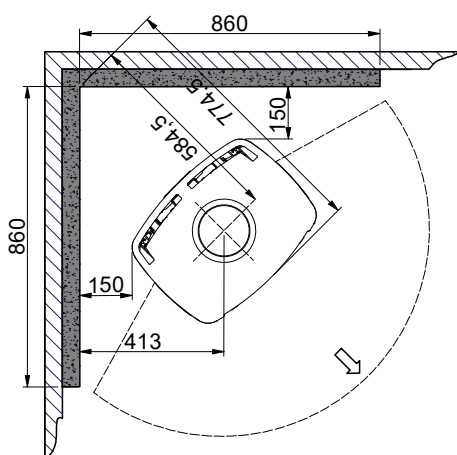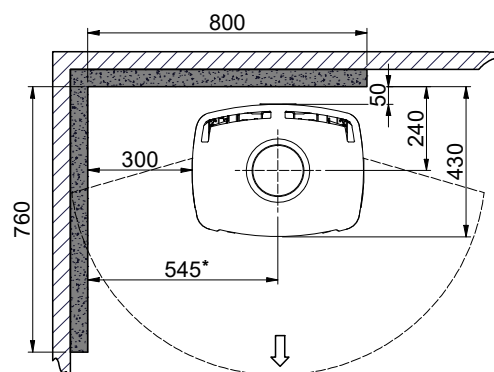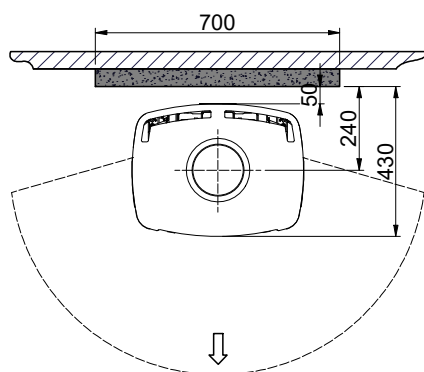

Brændbart materiale



Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall,
110 mm mursten eller andet materiale
med tilsvarende brandfaste og isolationsvæne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen