



Min. afstand til brændbart materiale

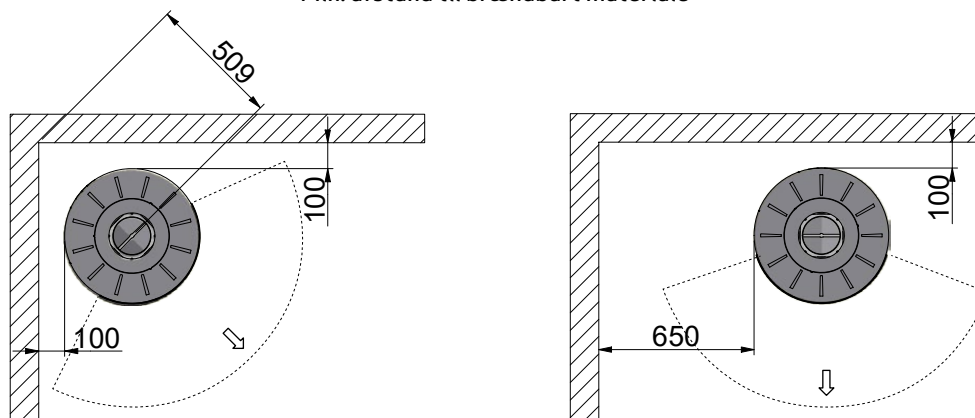

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

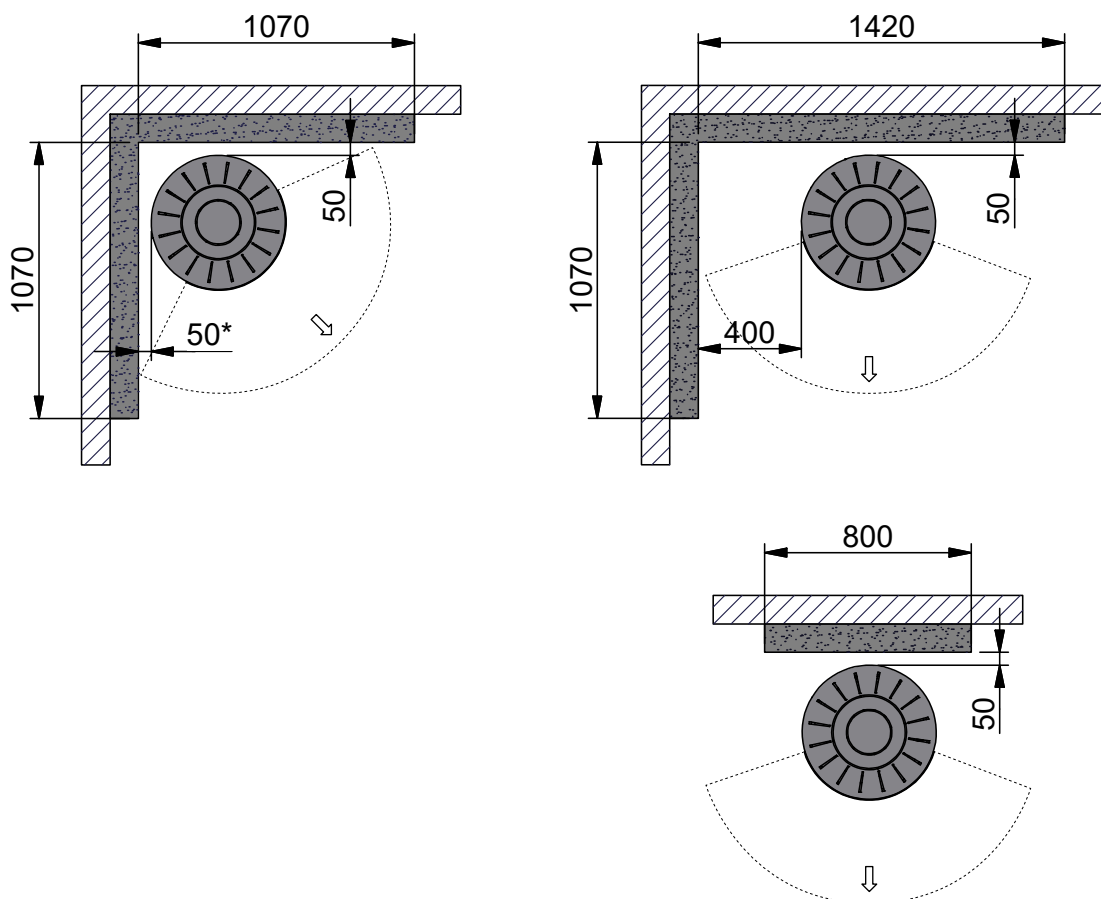

-  Brændbart materiale
-  Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm mursten eller andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

Disse afstande gælder for isoleret røgrør helt ned til brændeovnen (Skorstensens og røgrørets krav vedr. sikkerhedsafstande skal overholdes)

* For at lågen skal kunne åbnes må afstanden være 100 mm på venstre side