Indbygning i forbindelse med brændbart materiale

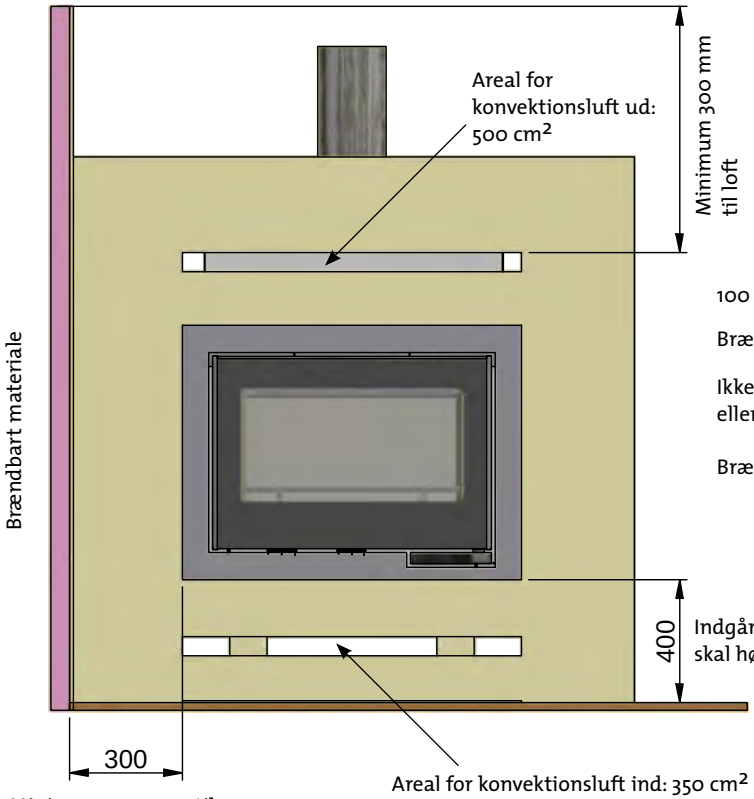

Minimum 300 mm til brændbart materiale
Minimum 120 mm til brandmur

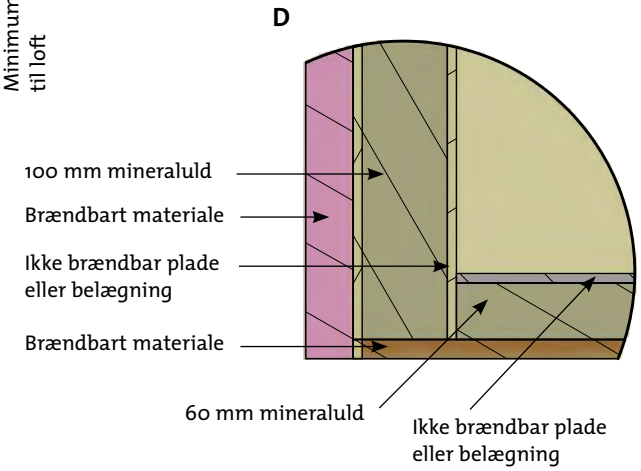

Indgår der brændbare materialer i gulvet, skal højde over gulv være mindst 400 mm.

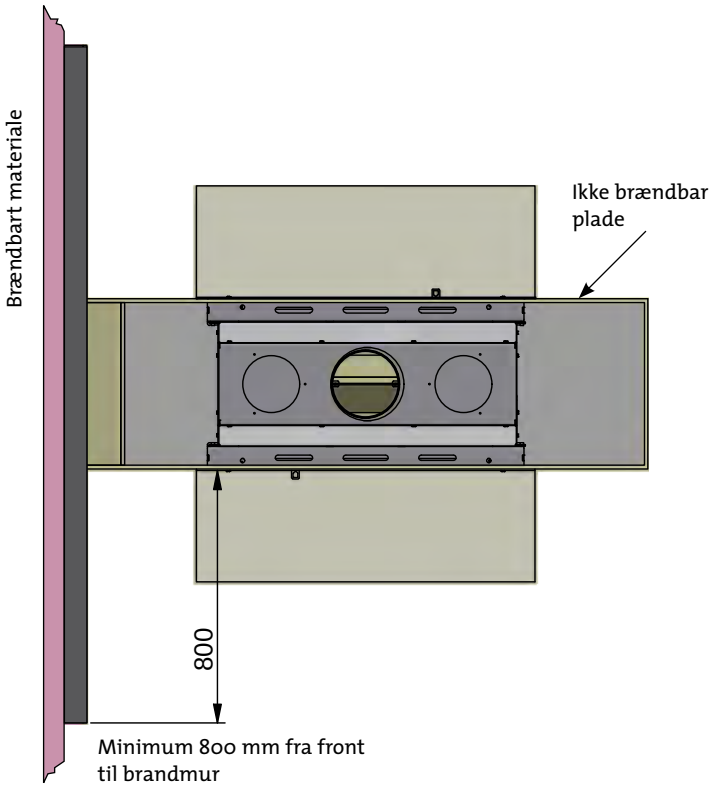

Minimum 800 mm fra front til brandmur

A-A

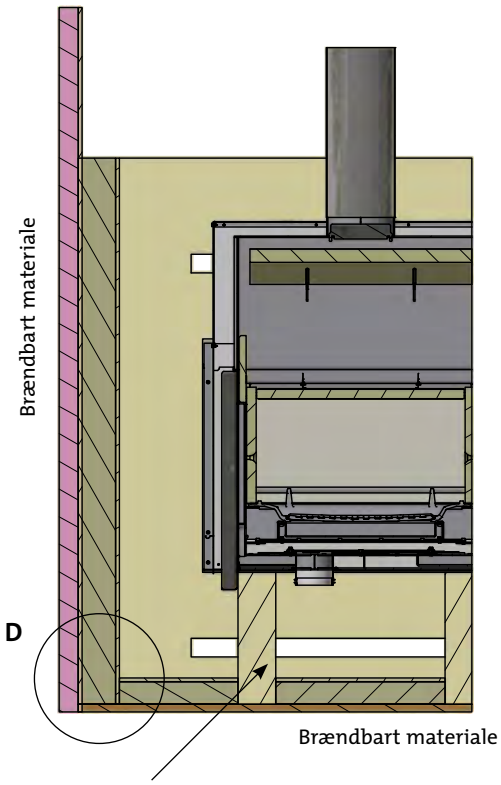

Understøtning af ovn på vanger i ikke brændbart materiale

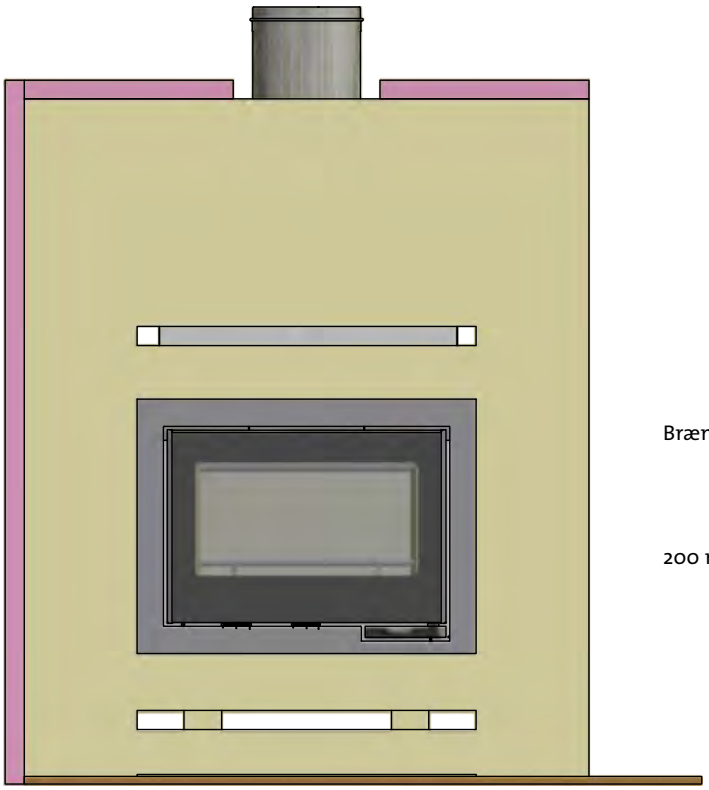

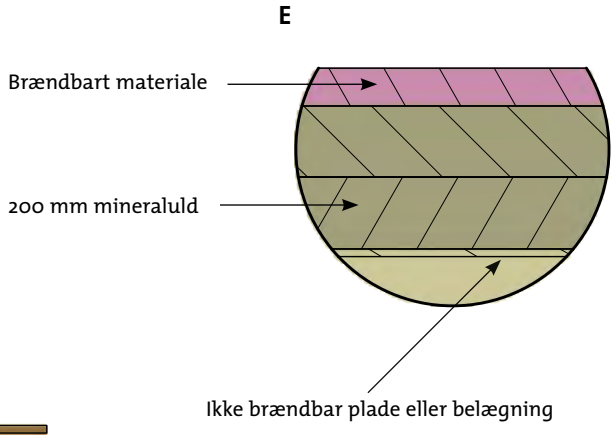
E
Brændbart materiale
200 mm mineraluld
Ikke brændbar plade eller belægning

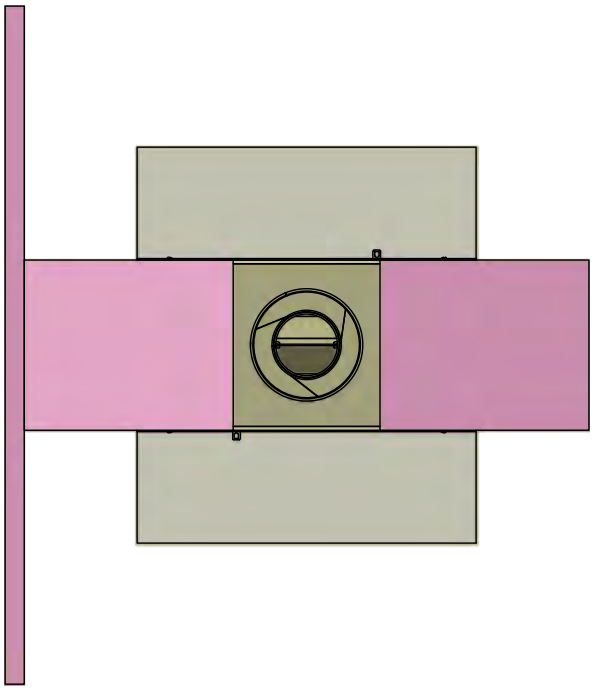

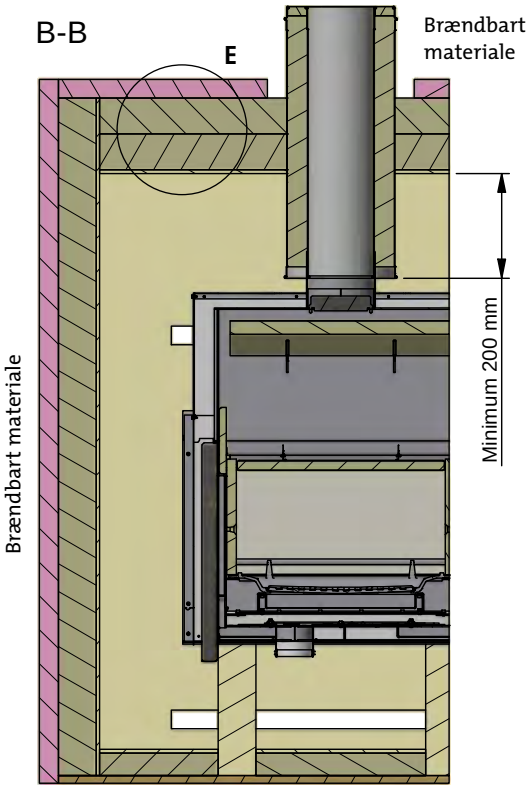
B-B
E
Brændbart materiale
Minimum 200 mm
Brændbart materiale